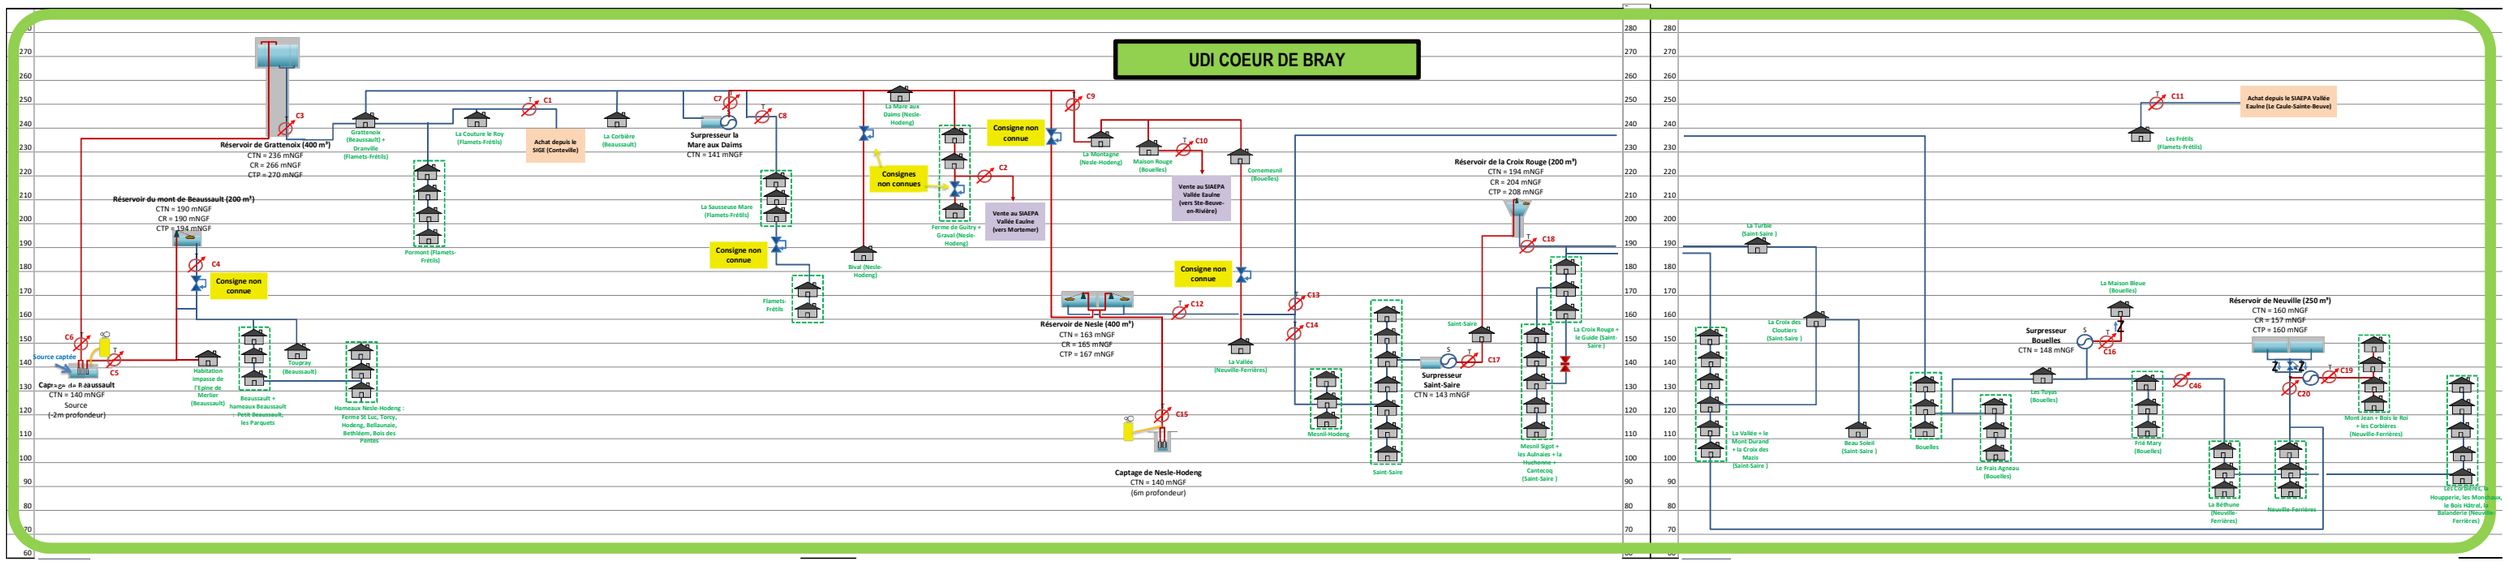
UDI COEUR DE BRAY
Réservoir de Grattenoix (400 m³)
CTN = 236 mNGF
CR = 266 mNGF
CTP = 270 mNGF
Réservoir du mont de Beaussault (200 m³)
CTN = 190 mNGF
CR = 190 mNGF
CTP = 194 mNGF
Source captée
Captage de Beaussault
CTN = 140 mNGF
Source
(-2m profondeur)
Grattenoix (Beaussault) + Dranville (Flamets-Frétils)
La Couture le Roy (Flamets-Frétils)
Achat depuis le SIGE (Conteville)
La Corbière (Beaussault)
Surpresseur la Mare aux Daims
CTN = 141 mNGF
Pormont (Flamets-Frétils)
La Sausseuse Mare (Flamets-Frétils)
Consigne non connue
Flamets-Frétils
Bival (Nesle-Hodeng)
La Mare aux Daims (Nesle-Hodeng)
Consignes non connues
Ferme de Guitry + Gravai (Nesle-Hodeng)
Vente au SIAEPA Vallée Eaulne (vers Mortemer)
Consigne non connue
La Montagne (Nesle-Hodeng)
Maison Rouge (Bouelles)
Vente au SIAEPA Vallée Eaulne (vers Ste-Beuve-en-Rivière)
Comemesnil (Bouelles)
Consigne non connue
Réservoir de Nesle (400 m³)
CTN = 163 mNGF
CR = 165 mNGF
CTP = 167 mNGF
Captage de Nesle-Hodeng
CTN = 140 mNGF
(6m profondeur)
La Vallée (Neuville-Ferrières)
Réservoir de la Croix Rouge (200 m³)
CTN = 194 mNGF
CR = 204 mNGF
CTP = 208 mNGF
Mesnil-Hodeng
Saint-Saire
Surpresseur Saint-Saire
CTN = 143 mNGF
Saint-Saire
La Croix Rouge + le Guide (Saint-Saire)
Mesnil Sigot + les Aulnaies + la Huchenne + Cantecoq (Saint-Saire)
Les Frétils (Flamets-Frétils)
Achat depuis le SIAEPA Vallée Eaulne (Le Caule-Sainte-Beuve)
La Turbie (Saint-Saire)
La Croix des Cloutiers (Saint-Saire)
La Vallée + le Mont Durand + la Croix des Mazis (Saint-Saire)
Beau Soleil (Saint-Saire)
Bouelles
Le Frais Agneau (Bouelles)
Les Tuyas (Bouelles)
La Maison Bleue (Bouelles)
Surpresseur Bouelles
CTN = 148 mNGF
Frié Mary (Bouelles)
La Béthune (Neuville-Ferrières)
Neuville-Ferrières
Réservoir de Neuville (250 m³)
CTN = 160 mNGF
CR = 157 mNGF
CTP = 160 mNGF
Mont Jean + Bois le Roi + les Corbières (Neuville-Ferrières)
Les Corbières, le Houpperie, les Monchaux, le Bois Hâtrel, la Balanderie (Neuville-Ferrières)